

WiK**WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.**

ul. Kilińskiego 25 A; 58-200 Dzierżonów

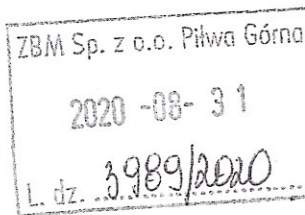
NIP: 882-000-31-83 • REGON 890611183 • Kapitał Zakładowy: 70.300.000,00 zł.

e-mail: wik@wik.dzierzonow.pl • www.wik.dzierzonow.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna KRS: 0000064082

**Pogotowie
wodociągowo-
kanalizacyjne****994****centrala
telefoniczna:**
74 832 37 01 do 04**fax:**
74 832 37 05**Prezes:**
74 832 37 00
prezes@wik.dzierzonow.pl**Dział Obsługi
Klienta:**
74 832 20 64 do 66
wikbok@wik.dzierzonow.pl**Dział
Wodociągów
i Kanalizacji
w Dzierżonowie:**
74 832 20 85 do 88
td@wik.dzierzonow.pl**Dział
Oczyszczalni
Ścieków
w Bielawie:**
74 833 44 52
tk@wik.dzierzonow.pl**Dział
Techniczny:**
74 832 20 73 do 74
tt@wik.dzierzonow.pl**Dział
Laboratorium:**
74 832 37 06
pl@wik.dzierzonow.pl**Laboratorium
Badawcze
akredytowane
przez PCA,
nr akredytacji
AB 756****certifikat
ISO 9001****certifikat
ISO 14001****certifikat
PN-N 18001**

L.dz. TT-24.13-5/12-217

Nr rej. 453/08/2020
Nr kontrahenta: 355029

Dzierżonów, dnia 14.08.2020 r.

**Zarząd Budynków
Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 15
58-240 PIŁAWA GÓRNA**

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych oraz podania technicznych warunków podłączenia dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Piławie Górnej, ul. B. Chrobrego 34, dz. nr 716 Obręb Kopanica.

Inwestor: Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31.07.2020 r. w sprawie jw. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie informuje, iż zapewnia Inwestorowi dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych oraz podaje techniczne warunki podłączenia dla budynku jw.:

- podłączenie wodociągowe należy przewidzieć do sieci wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 110 z rur PCV mm przebiegającej w ul. Ząbkowickiej lub do sieci wodociągowej o średnicy $\varnothing$ 110 z rur PCV mm przebiegającej w ul. Okrzei;
- sposób przyłączenia – nawierтка NWZ;
- statyczne ciśnienie wody w punkcie projektowanego wpięcia wynosi: $\sim 20,0$ m H₂O;
- przyłącze wodociągowe należy zaprojektować na głębokości minimum 1,20 m;
- system kanalizacji ulicznej – rozdzielczy;
- ścieki sanitarne należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing$ 200 mm przebiegającej w rejonie ul. Okrzei do studni kanalizacyjnej o rzędnych 307,10/305,26. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. W załączeniu przesyłamy wniosek na zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków wraz z umowami celem podpisania i zwrotu na nasz adres.
- rodzaj materiału: dla przyłącza wodociągowego – rury PE,
dla przyłącza kanalizacyjnego - rury PCV.
- wody opadowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej $\varnothing$ 400 mm przebiegającej w ul. Chrobrego.

ZABRANIA SIĘ ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wymaga zgody Zarządcy Drogi.

W przypadku przebiegu przyłączy wod.-kan. przez nieruchomości nie będące własnością inwestora (z wyłączeniem dróg publicznych) wymagana jest notarialna zgoda właścicieli na umieszczenie przyłączy na terenie ich nieruchomości.

Szczegóły dotyczące zakresu rzeczowego prac projektowych, rozwiązań technicznych projektowanych węzłów wodociągowych, planowaną trasę przyłączy wod.-kan. należy uzgodnić z Działem Technicznym WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie przy ul. Kilińskiego 25A, przed ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Wytyczne do projektowania stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.2020.1333 z późn. zm.) budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub

verte

mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych wraz z technicznymi warunkami przyłączenia traci swą ważność po upływie 2 lat licząc od daty spisania.

Na powyższe zamierzenie należy opracować projekt budowlany i przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach.

Sporządziła: M. Kowalska Maż
tel. 74/ 832 20 73

Do wiadomości:
Dział FK w/m

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
DYREKTOR
ds. Technicznych
mgr inż. Kazimierz Pietkiewicz
PROKURANT

Załącznik:

- 1/ Wytyczne do projektowania – 1 egz.
- 2/ Wniosek o zawarcie umowy – 1 egz.
- 3/ Druk umowy – 2 egz.

Skala 1:1000

